vitii
BY aquatic science

RACCORDEMENT DES CONTACTS AUXILIAIRES

Support – Technique – Développement

Contacts auxiliaires

Le coffret Vitii permet, via l'application, de piloter 2 dispositifs supplémentaires via les sorties auxiliaires.

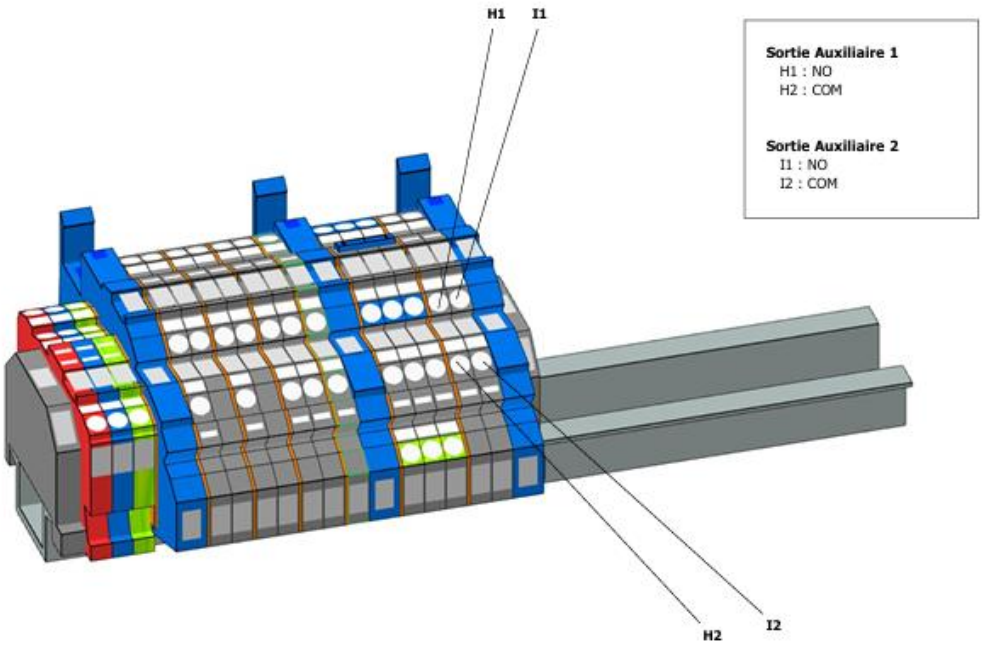

Les contacts auxiliaires sont libres de potentiels (contact sec). Les relais utilisés pour piloter ces contacts ont une puissance de sorties de maximum 4A.

Configuration dans l'application Vitii

Les contacts auxiliaires doivent être activés

dans l'application.

Menu > Modifier

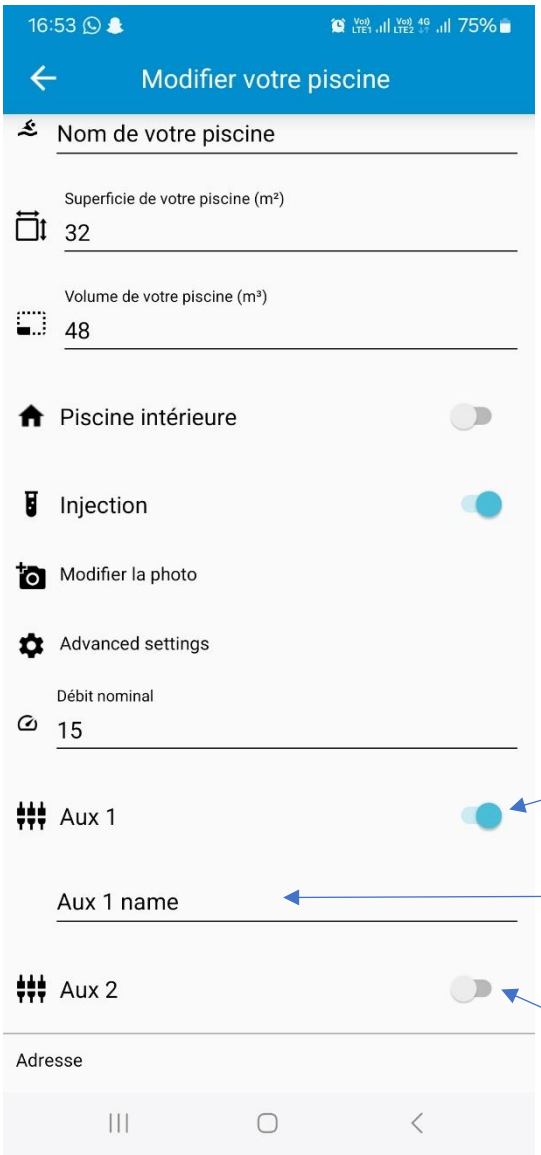

Sortie AUX 1

Activer / Désactiver

Identifiant de la sortie

Sortie AUX 2

Activer / Désactiver

Exemple de montage : puissance < 4A

Dans le cas où la puissance de l'élément a piloter ne dépasse pas 4A.

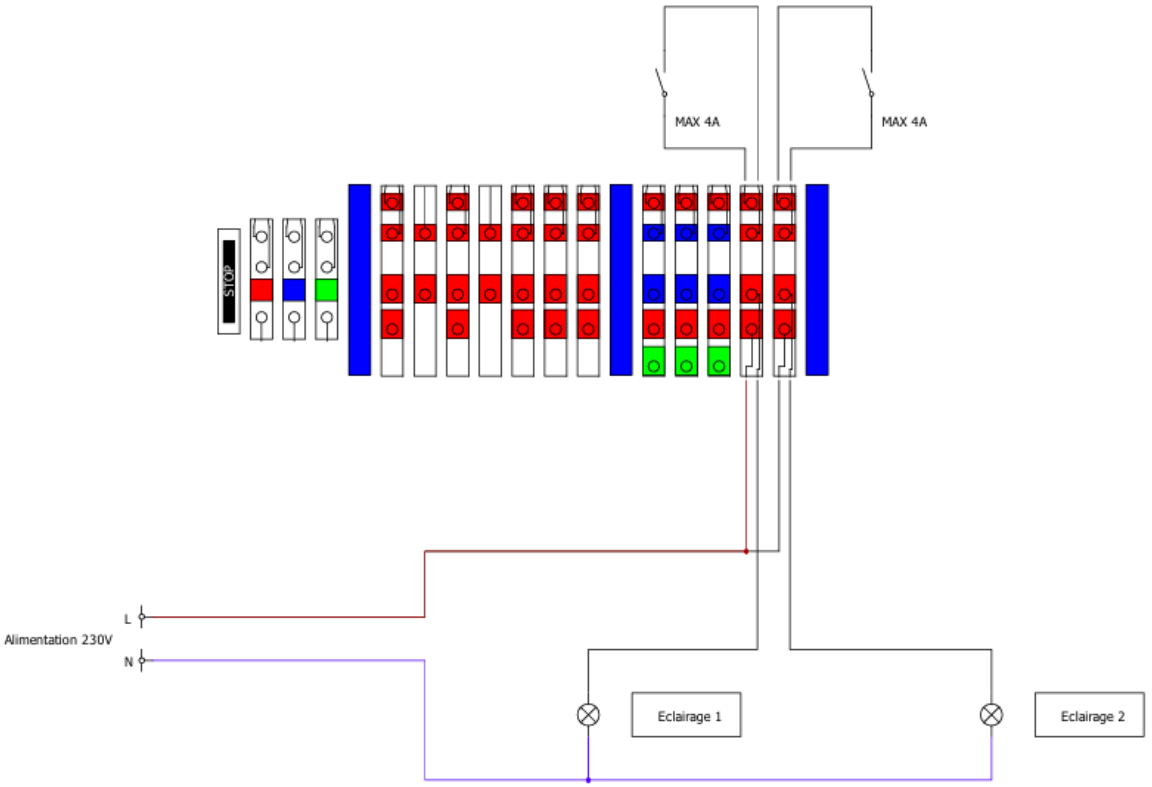

Exemple de montage : puissance > 4A
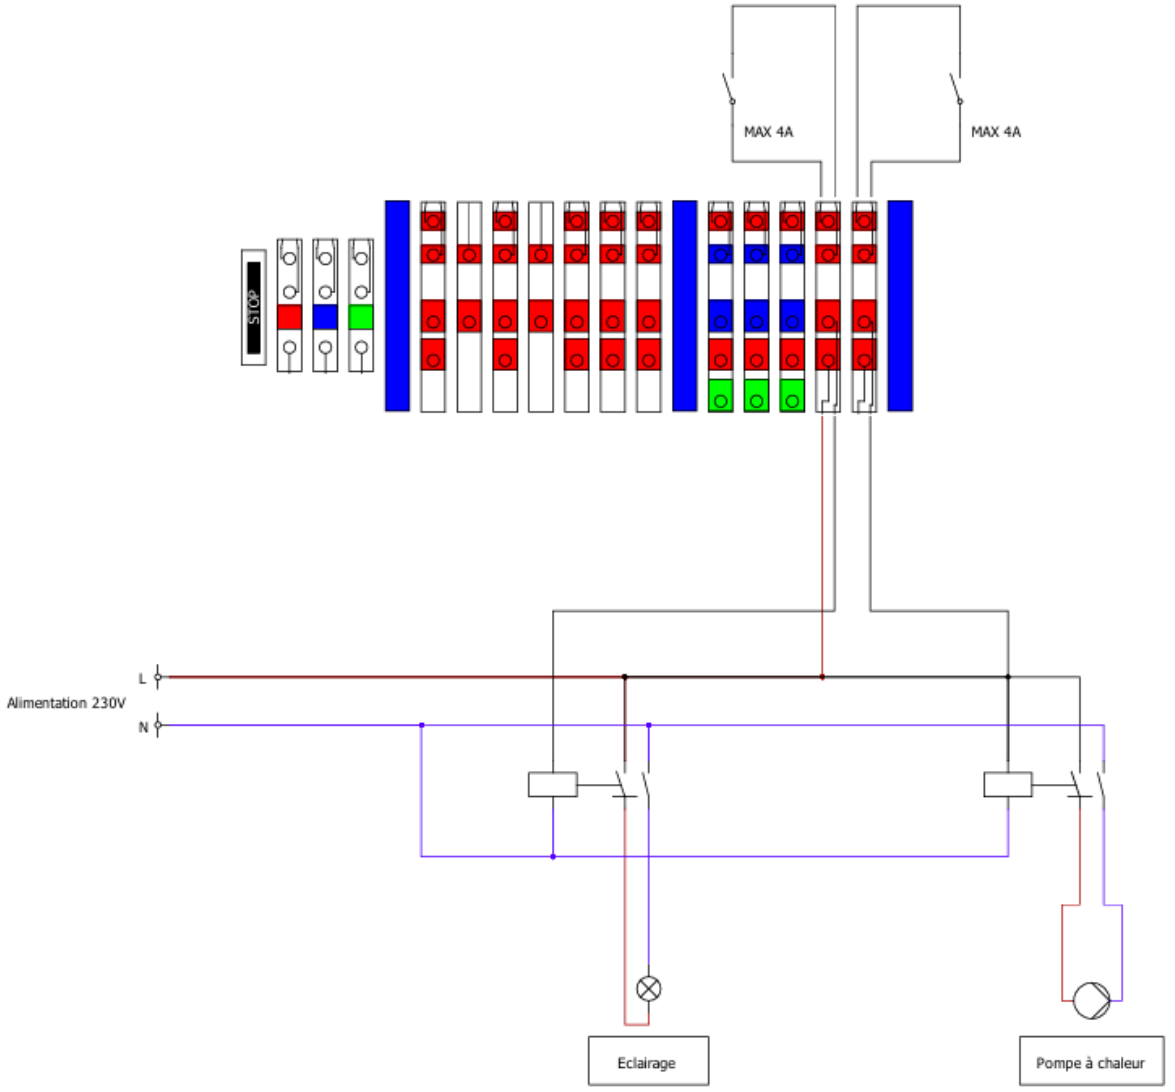
Dans le cas où la puissance de l'élément à piloter dépasse 4A, il est impératif d'utiliser un contacteur de puissance.